

## Hotel Franz

Steeler Str. 261  
45138 Essen

Tel: +49 201 50707301  
Fax: +49 201 50707-310

info@hotel-franz.de  
<http://www.hotel-franz.de>

## Fotos zur Einrichtung

---



Hotel Franz

© Michael Rasche



Hotel Franz

©Hotel Franz



Hotel Franz

Hardy Welsch hardy-  
welsch.de



Hotel Franz

©Hotel Franz



Hotel Franz

WWW.HARDY-WELSCH.DE

## 102 Parkplatz

---



Parkplatz 1



Parkplatz 2



Doppelladesäule für Elektroautos



Doppelladesäule für Elektroautos

©Ariane Zeuge

---

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 370 cm

102.105 Stellplatzlänge: 500 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 26 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

102.999 Doppelladesäule für Elektroautos vorhanden

## 104 Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

Hardy Welsch hardy-welsch.de



Eingangsbereich

Hardy Welsch hardy-welsch.de



Eingangsbereich

---

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 333 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 1 cm

## 105 Rezeption

---



Rezeption

Hardy Welsch hardy-welsch.de



Rezeption

©Ariane Zeuge



Rezeption

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 74 cm hoch.

105.109 Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Ist das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar)?  
Nicht Anwendbar

## 106 Speiseraum



Speiseraum



Speiseraum



Speisekarte



Speisekarte



Speisekarte

206.100 Tür zum Speiseraum Nein

106.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

106.202 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

106.401 Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

106.401 Anzahl: ca. 32 Tisch/Tische

106.402 Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

106.402 Anzahl: ca. 32 Tisch/Tische

106.403 Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

106.403 Anzahl: ca. 32 Tisch/Tische

106.404 Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

106.404 Anzahl: ca. 32 Tisch/Tische

## 106.500 Speisekarte

106.501 Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

106.503 Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

106.504 Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

## Schlafräum

### 107 Schlafräum Zimmer 221 2.OG

---



Tür Zimmer 221



Zimmer 221



Zimmer 221



Zimmer 221



Zimmer 221



höhenverstellbares  
Bett

©Ariane Zeuge



Zimmer 221

---

206.100 Tür zum Schlafräum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

107.214 Zimmertyp: Doppelzimmer

107.215 Ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden? Nein

107.207 BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 160 cm

107.207 TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

107.208 Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 106 cm

107.209 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

107.302.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 146 cm

107.302.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 300 cm

107.303.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 76 cm

107.303.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 360 cm

107.304 Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

107.304 Das Bett ist in einer Höhe von 17 cm unterfahrbar.

107.305 Maximale Höhe des Bettes: 61 cm

107.308 Breite des Bettes: 180 cm

107.307 Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

107.406 Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

107.602 Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

107.603 Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

107.604 Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

107.000 Anmerkungen für den Gast: Höhenverstellbares Bett, das Bett ist nicht auf der gesamten Länge, sondern nur in der Mitte unterfahrbar

107.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Es gibt in den wenigsten Zimmern Visitenkarte, da die Hotels mittlerweile zu digitalen Gästebüchern übergehen.

107.000 Es gibt insgesamt 48 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

## 107 Schlafraum Zimmer 121 1.0G

---



Tür Zimmer 121



Schlafraum Zimmer  
121




Zimmer 121



optischer Alarm beim Anklopfen



Zimmer 121

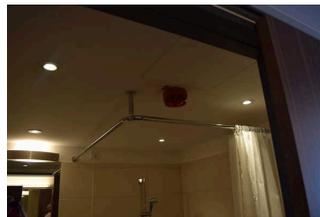

Zimmer 121 optischer Alarm

---

206.100 Tür zum Schlafräum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

107.214 Zimmertyp: Doppelzimmer

107.215 Ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden? Nein

107.207 BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

107.207 TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 148 cm

107.208 Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 105 cm

107.209 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

107.302.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 146 cm

107.302.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 300 cm

107.303.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 76 cm

107.303.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 365 cm

107.304 Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

107.305 Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

107.308 Breite des Bettes: 180 cm

107.307 Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

107.406 Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

107.602 Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

107.603 Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

107.604 Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

107.000 Anmerkungen für den Gast: Das Anklopfen am Zimmer wird durch ein Blinksignal auch in den Zimmern 119, 122 und 124 angezeigt

## 107 Schlafraum 222

---



Zimmer 222

©DSFT Berlin



Hotel Franz

©DSFT Berlin



Hotel Franz

©DSFT Berlin



Schlafraum 222

©Ariane Zeuge



## Schlafräum 222

©Ariane Zeuge

---

206.100 Tür zum Schlafräum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

107.214 Zimmertyp: Doppelzimmer

107.215 Ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden? Nein

107.207 BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

107.207 TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 147 cm

107.208 Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 103 cm

107.209 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

107.302.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 76 cm

107.302.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 363 cm

107.303.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 159 cm

107.303.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 305 cm

107.304 Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

107.304 Das Bett ist in einer Höhe von 17 cm unterfahrbar.

107.305 Maximale Höhe des Bettes: 61 cm

107.308 Breite des Bettes: 180 cm

107.307 Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

107.406 Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

107.602 Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

107.603 Der Schlafrum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

107.604 Der Weg zum Schlafrum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

107.000 Anmerkungen für den Gast: Höhenverstellbares Bett spiegelverkehrt zu 221, auch hier ist das Bett nicht auf der gesamten Länge, sondern nur in der Mitte unterfahrbar

107.000 Es gibt insgesamt 48 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

## Badezimmer

### 108 Sanitärraum Zimmer 221 2.OG

---



Tür



Sanitärraum Zimmer 221



Sanitärraum Zimmer 221



Sanitärraum Zimmer 221

---

206.100 Tür zum Badezimmer

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

206.103.2 Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

108.105 Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## **108.200 WC**

108.202 Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

108.203.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 40 cm

108.203.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

108.204.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

108.204.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

108.205 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 151 cm

108.205 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

108.206 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

108.207 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

108.208 Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

108.209 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

108.210 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

108.211 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

108.212 Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

108.213 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

108.214 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

108.215 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

108.215 Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 69 cm.

## **108.300 Waschbecken**

108.301 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

108.301 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 151 cm

108.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

108.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

108.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### 108.400 Dusche

108.401 Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

108.402 BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

108.402 TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

408.403 Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

108.404 Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

108.404 Die Haltegriffe sind waagrecht.

108.404 Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm

108.405 Höhe der Duscharmatur: 90 cm

108.601 Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

108.601 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 14 cm

### 108 Sanitärraum Zimmer 222 2.OG

---



Sanitärraum Zimmer  
222



Sanitärraum Zimmer  
222



Sanitärraum Zimmer  
222

---

206.100 Tür zum Badezimmer

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

206.103.2 Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

108.105 Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## **108.200 WC**

108.202 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

108.203.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 90 cm

108.203.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

108.204.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 39 cm

108.204.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

108.205 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 157 cm

108.205 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 192 cm

108.206 Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

108.207 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

108.208 Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

108.209 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

108.210 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

108.211 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

108.212 Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

108.213 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

108.214 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

108.215 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

108.215 Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

## 108.300 Waschbecken

108.301 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 192 cm

108.301 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 157 cm

108.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

108.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

108.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## 108.400 Dusche

108.401 Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

108.402 BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

108.402 TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

108.403 Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

108.404 Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

108.404 Die Haltegriffe sind waagrecht.

108.404 Höhe der waagerechten Haltegriffe: 89 cm

108.405 Höhe der Duscharmatur: 89 cm

108.601 Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

108.601 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 13 cm

## 108 Sanitärraum Zimmer 121 1.OG

---



Sanitärraum Zimmer  
121



Sanitärraum Zimmer  
121



Sanitärraum Zimmer  
121



Sanitärraum Zimmer  
121

---

206.100 Tür zum Badezimmer

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

206.103.2 Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

108.105 Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## **108.200 WC**

108.202 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

108.203.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 39 cm

108.203.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

108.204.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

108.204.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

108.205 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

108.205 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

108.206 Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

108.207 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

108.208 Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

108.209 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

108.210 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

108.211 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

108.212 Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

108.213 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

108.214 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

108.215 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

108.215 Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

### **108.300 Waschbecken**

108.301 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

108.301 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

108.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

108.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

108.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **108.400 Dusche**

108.401 Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

108.402 BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

108.402 TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

408.403 Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

108.404 Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

108.404 Die Haltegriffe sind waagrecht.

108.404 Höhe der waagerechten Haltegriffe: 89 cm

108.405 Höhe der Duscharmatur: 89 cm

108.601 Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

108.601 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 16 cm


## 108 Badezimmer und Duschbereich in Sauna

---



Tür zum Badezimmer

©Ariane Zeuge

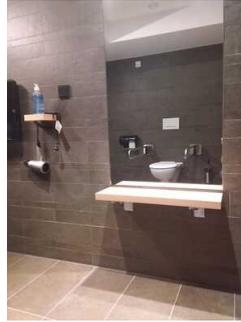

Badezimmer

©Ariane Zeuge



Badezimmer

©Ariane Zeuge



Badezimmer

©Ariane Zeuge



Duschbereich

©Ariane Zeuge



Duschbereich

©Ariane Zeuge

---

206.100 Tür zum Badezimmer

216.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

216.103 Art der Tür: Einflügel

216.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

216.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

216.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

216.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 177 cm tief und 140 cm breit.

216.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/etc.

216.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

216.000 Anmerkungen für den Gast: Der Duschbereich ist ohne Tür frei zugänglich, lediglich ein gemauerter Sichtschutz ist vorhanden

108.105 Die Tür öffnet nach außen.

## **108.200 WC**

108.202 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

108.203.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 97 cm

108.203.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

108.204.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 100 cm

108.204.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

108.205 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 177 cm

108.205 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

108.999 Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 100 cm.

108.206 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

108.207 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

108.208 Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

108.209 Länge des linken Haltegriffes: 80 cm

108.210 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

108.211 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

108.212 Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm

108.213 Länge des rechten Haltegriffes: 80 cm

108.214 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

108.215 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

108.215 Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

## **108.300 Waschbecken**

108.301 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

108.301 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

108.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

108.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

108.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## **108.400 Dusche**

108.401 Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

108.402 BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 147 cm

108.402 TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

408.403 Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

108.404 Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

108.404 Die Haltegriffe sind waagrecht.

108.404 Höhe der waagerechten Haltegriffe: 84 cm

108.405 Höhe der Duscharmatur: 85 cm

108.601 Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## **Raum**

### **109 Tagungsraum Zeche und Zollverein**

206.100 Tür zum Raum

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 182 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 6 m

109.215 TIEFE des Raums: 16 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 600 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## 109 Tagungsraum Magaretenhöhe

---



Tagungsraum  
Magaretenhöhe



Tagungsraum  
Magaretenhöhe



Tagungsraum  
Magaretenhöhe

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 232 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 16 m

109.215 TIEFE des Raums: 17 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## 109 Vorraum / Ruheraum

---



Vorraum / Ruheraum

©Ariane Zeuge



Vorraum / Ruheraum

©Ariane Zeuge



Vorraum / Ruheraum

©Ariane Zeuge



Vorraum / Ruheraum

©Ariane Zeuge



Vorraum / Ruheraum

©Ariane Zeuge



Vorraum / Ruheraum

©Ariane Zeuge

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 118 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 290 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 5 m

109.215 TIEFE des Raums: 5 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

109.205 Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.205 Hindernisse: Rollbarer Pflanzenkübel.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

## 114 Sauna

---



Sauna

©Ariane Zeuge



Sauna

©Ariane Zeuge



Sauna

©Ariane Zeuge



Sauna

©Ariane Zeuge

---

206.100 Tür zur Sauna

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Ja

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 164 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

114.101 BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 170 cm

114.101 TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 160 cm

114.104 Wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten? Nein

## Öffentliches WC

### 118 Öffentliches WC an der Rezeption

---



öffentliches WC an der Rezeption



öffentliches WC an der Rezeption



Tür öffentliches WC an der Rezeption



öffentliches WC an der Rezeption

---

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 152 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### **118.200 WC**

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 94 cm

118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 95 cm

118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

118.208 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

118.211 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

### **118.300 Waschbecken**

118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 110 cm

118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 165 cm

118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## 118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein

118.402 Alarmauslöser Ja

118.501.1 Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 14 cm

## 118 Öffentliches WC im Tagungsbereich EG

---



Tür öffentliches WC  
Tagungsbereich



öffentliches WC  
Tagungsbereich

---

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 152 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## 118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

- 118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm
- 118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm
- 118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 95 cm
- 118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm
- 118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 157 cm
- 118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 125 cm
- 118.208 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm
- 118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.
- 118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm
- 118.211 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm
- 118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- 118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.
- 118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm
- 118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm
- 118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- 118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- 118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

### **118.300 Waschbecken**

- 118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 125 cm
- 118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 157 cm
- 118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm
- 118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- 118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein**

- 118.402 Alarmauslöser Ja
- 118.501.1 Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.
- 118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 14 cm
- 118.888 Handelt es sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur? Nein

## 118 Öffentliches WC im UG im Tagungsbereich

---



öffentliches WC UG



öffentliches WC UG



öffentliches WC UG



öffentliches WC UG

---

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 388 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### 118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

- 118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm
- 118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 110 cm
- 118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm
- 118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 95 cm
- 118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 110 cm
- 118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 388 cm
- 118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm
- 118.208 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm
- 118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.
- 118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm
- 118.211 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm
- 118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- 118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.
- 118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm
- 118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm
- 118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- 118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- 118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

### **118.300 Waschbecken**

- 118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 388 cm
- 118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 141 cm
- 118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm
- 118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- 118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein**

- 118.402 Alarmauslöser Ja
- 118.501.1 Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.
- 118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 14 cm
- 118.888 Handelt es sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur? Nein

## 121 Alarm/Hilfsmittel

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.102 Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar:

117.103 Optischer Feueralarm in den Zimmern 119, 121, 122 und 124

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Ja

121.208.1 Aufzug: Aufzug Lobby

121.208.1 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

121.208.2 Aufzug: Aufzug mittleres Treppenhaus

121.208.2 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

121.208.3 Aufzug: Aufzug Tagungsbereich

121.208.3 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt eine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Ja

121.202 In weiteren (Tagungs-) Räumen ist eine induktive Höranlage vorhanden.

121.202 Räume mit induktiver Höranlage: Tagungsraum Magaretenhöhe

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Ja

107.000 Es gibt insgesamt 48 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Es werden Hilfsmittel angeboten.

121.401.1 Rollstuhl,

121.401.2 Andere angebotene Hilfsmittel: Duschstuhl und Duschhocker

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Ja

106.502 Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Ja

107.408 Es wird W-LAN angeboten. Es wird ein Fax angeboten.

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten?

(HINWEIS: Bei Antwort "Ja" bitte einen Teilbereich Führungen anlegen und den Modulbogen 301 Führungen komplett ausfüllen) Nein

121.000 Anmerkungen für den Gast: Führungen auf Anfrage buchbar. Homepage in einfacher Sprache. Speisekarte mit Bildern vorhanden

121.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Führungen auf Anfrage buchbar.

## 130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung



Beschilderung im  
Hotel

---

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Ja

130.003 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

130.004 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

130.111 Informationen sind nicht taktil erfassbar.

130.110 Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden.

WIRD von DSFT-PRÜFSTELLE beantwortet! Nein

## 201 Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

---

201.101 Breite des Weges: 195 cm

201.102 Länge des Weges: 26 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

# Schwelle/Stufe/Treppe

## 202 Freitreppe im Tagungsbereich EG zur UG

---



Freitreppe im  
Tagungsbereich EG  
zur UG



Freitreppe im  
Tagungsbereich EG  
zur UG

©Ariane Zeuge

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

202.105 Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Freitreppe im Tagungsbereich EG zur 1.OG

---



Freitreppe im  
Tagungsbereich EG  
zur 1.OG

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

202.105 Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Mittleres Treppenhaus von EG ins UG

---



Mittleres  
Treppenhaus von der  
EG zu UG

©Ariane Zeuge



Mittleres  
Treppenhaus

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

202.105 Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Mittleres Treppenhaus von der 1.OG zur 2.OG Zimmer

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

202.105 Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.


202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 hinteres Treppenhaus von der EG zu 1. OG Zimmer

---

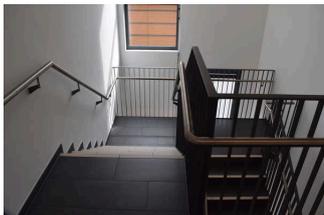

hinteres Treppenhaus  
von der EG zu 1. OG  
Zimmer

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

202.105 Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 hinteres Treppenhaus von der 1. OG zu 2.OG Zimmer

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

202.105 Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Mittleres Treppenhaus von der EG zur 1. OG Zimmer

---



Mittleres  
Treppenhaus

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

202.105 Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

### 204 Aufzug in der Lobby

---



Aufzug in der Lobby



Aufzug in der Lobby



Aufzug in der Lobby

---

204.103.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

204.103.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

204.105 Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

204.106.1 BREITE der Kabine innen: 108 cm

204.106.2 TIEFE der Kabine innen: 210 cm

204.107.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

204.107.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

204.104 Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

204.201 Es gibt ein horizontales Bedientableau.

204.209.0 Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet. Nein

204.202 Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

204.203 Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

204.204 Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

204.205 Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

204.206 Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

204.208 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

204.207 Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## 204 Aufzug im mittlerem Treppenhaus zur 1.OG und 2.OG

---



Aufzug im mittlerem Treppenhaus



Aufzug im mittlerem Treppenhaus



Aufzug im mittlerem Treppenhaus

---

204.103.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

204.103.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

204.105 Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

204.106.1 BREITE der Kabine innen: 110 cm

204.106.2 TIEFE der Kabine innen: 138 cm

204.107.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

204.107.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 160 cm

204.104 Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

204.201 Es gibt ein horizontales Bedientableau.

204.209.0 Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet. Nein

204.202 Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

204.203 Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht taktil erfassbar.

204.204 Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

204.205 Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

204.206 Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

204.208 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

204.207 Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## **Flur/Weg/Gang innen**

### **205 Weg vom Eingang zur Rezeption**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### **205 Weg von Rezeption zum Aufzug Lobby**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 220 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### **205 Weg vom Aufzug Lobby zum Zimmer 221 und 222 2.OG**



Weg von Aufzug  
Lobby zum Zimmer  
2.OG

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## **205 Weg vom Aufzug Lobby zum Zimmer 1. OG**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## **205 Weg von der Rezeption zum Speiseraum**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 18 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## **205 Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC Rezeption**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 152 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## **205 Weg zum öffentlichen WC Rezeption kleiner Flur**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 152 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## **205 Weg vom Tagungsbereich EG zur öffentlichen WC Tagungsbereich**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 19 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 232 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## 205 Weg von hinteren Treppenhaus zur Rezeption

---



Weg von hinteren Treppenhaus zur Rezeption



Weg von hinteren Treppenhaus zur Rezeption

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## 205 Weg vom mittlerem Treppenhaus zur Rezeption

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Weg von mittleren Treppenhaus zum Zimmer 222 und 221 2.OG

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Weg von mittleren Treppenhaus zum Zimmer 121 1.OG

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## **205 Weg von hinteren Treppenhaus zum Zimmer 222 und 221 2.OG**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## **205 Weg von hinteren Treppenhaus zum Zimmer 121 1.OG**

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## **205 Weg UG mittleres Treppenhaus --> Wellnessbereich**

---



Weg UG mittleres  
Treppenhaus -->  
Wellnessbereich

©Ariane Zeuge



Weg UG mittleres  
Treppenhaus -->  
Wellnessbereich

©Ariane Zeuge



Weg UG mittleres  
Treppenhaus -->  
Wellnessbereich

©Ariane Zeuge

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Tür

### 206 Zwischentür zum Tagungsbereich

---



Zwischentür  
Tagungsbereich

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 230 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

### 206 Tür zur öffentlichen WC Rezeption

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 152 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 206 Türen EG, 1.OG, 2.OG & UG zum mittleren Treppenhaus baugleich

---



Türen EG, 1.OG,  
2.OG zum mittleren  
Treppenhaus  
baugleich

©Ariane Zeuge

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 117 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 206 Türen EG, 1.OG, 2.OG zum hinteren Treppenhaus baugleich

---



Türen EG, 1.OG,  
2.OG zum hinteren  
Treppenhaus  
baugleich

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 118 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 206 Tür UG mittleres Treppenhaus --> Wellnessbereich

---



Tür UG mittleres  
Treppenhaus -->  
Wellnessbereich

©Ariane Zeuge

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 212 Beschilderung

---



Beschilderung

©Ariane Zeuge



Beschilderung

©Ariane Zeuge



## Beschilderung

©Ariane Zeuge

---

212.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

212.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

212.111 Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

212.110 Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

212.110 Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden.

## 302 (150) Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

100 Susanne Aldenhövel

100 18.02.2025

### Modul All. Allgemeines

150.101 Nichtraucherzonen im Betrieb.

150.101 Kompletter Betrieb rauchfrei.

150.108 Nichtraucherzimmer verfügbar.

150.106 Allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. Seife, Shampoo, Cremé) verfügbar.

150.107 Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

### Fachkompetenz

150.103 Mitarbeiter (inkl. Servicepersonal und Küchenkräfte) sind über die Ausrichtung des Betriebes auf Personen mit Allergien und Unverträglichkeiten informiert und berücksichtigen dies bei der täglichen Arbeit.

150.104 Mitarbeiter sind für den Umgang mit Personen mit Allergien geschult. Nein

### Tierhaarallergiker

150.201 Keine Tiere im Betrieb und dessen unmittelbaren Umfeld.

150.202 Mitbringen von Tieren (auch Assistenzhunden) ist untersagt. Nein

150.204 Haustierfreie Zimmer verfügbar.

## **Pollenallergiker**

150.301 Stets aktuelle Informationen über den jahreszeitlichen Verlauf des Pollenflugs der Region.

150.302 Folgende (technische) Hilfsmittel für Pollenallergiker stehen zur Verfügung (z.B. transportable Luftreinigungsgeräte, integrierte Lüftungsanlagen): Luftreinigungsgeräte auf Wunsch

150.304 Pollengitter für Schlafzimmer verfügbar. Nein

## **Hausstaubmilbenallergiker**

150.401 Kurzfloriger Teppich in zugänglichen Bereichen.

150.402 Boden wird täglich gesaugt.

150.403 Es werden Staubsauger mit HEPA-Filtern verwendet.

150.404 Glatter Bodenbelag in zugänglichen Bereichen.

150.405 Boden wird täglich feucht gewischt.

150.407 Allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encastings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden.

150.408 Allergikergerechte Bettdecken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden.

## **Spezieller Ernährungsbedarf**

150.102 Informationen für Allergiker und Gäste mit speziellem Ernährungsbedarf (z.B. Restaurants, Reformhäuser) vorhanden.

150.501 Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel (auch auf Anfrage).

150.502 Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

150.503 Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

150.504 Biokost: auf Wunsch

150.505 Von Geschmacksverstärkern freie Kost: auf Wunsch

150.506 Glutenfreie Kost: auf Wunsch

150.507 Fruktosefreie Kost: auf Wunsch

150.508 Von Hauptallergenen freie Kost: auf Wunsch

150.509 Laktosefreie Kost: auf Wunsch

150.510 Vegetarische Kost: mindestens 1 Hauptgericht auf der Speisekarte

150.511 Vegane Kost: auf Wunsch

150.512 Weitere spezielle Kost (z.B. nach religiösen oder kulturellen Aspekten: Halal, Hindu, kosher): wird nicht angeboten

150.513 Angaben zu BE/KE: am Buffet

150.514 Angaben zum Alkoholgehalt der Speisen: auf Nachfrage

150.515 Hinweise, dass das Personal bei Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten zur Verfügung steht: am Buffet

150.516 Hinweise zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten: auf Nachfrage